

-	14.02.2020	PROGETTO ESECUTIVO	GTRO	GTRO	GTRO
-	20.01.2019	PROGETTO PRELIMINARE	GTRO	GTRO	GTRO
Rev.	Data	Descrizione Emissione/Revisione	Redatto	Approvato	Verificato

Committente: **CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO-VILLORESI**
VIA ARIOSTO 30 - MILANO


Progetto: **PROGETTO DEL NUOVO IMPIANTO TERMICO ALIMENTATO A GAS NATURALE A SERVIZIO DELL'OSTELLO DEL PANPERDUTO E DELL'ADEGUAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESENTE AL MUSEO DELLE ACQUE ITALO SVIZZERE**

Località: **VIA LUNGO CANALE VILLORESI - SOMMA LOMBARDA (VA)**


Titolo Elaborato: **SCHEMI CONTABILIZZAZIONE ENERGIA TERMICA/FRIGO - ACQUA FREDDA E CALDA**

STT - STUDIO TERMOTECNICO TROVATO Viale B. d'Este n. 26 - Milano 20122 Tel. +39 02 5517650 email : info@stt-ing.com PIVA 03140810833 www.studiotermotecnicotrovato.it Progettista Impianti: Ing. Gaetano Trovato Ordine Ingegneri di Milano n. 30596	Timbro e firma Progettista Ing. Gaetano Trovato Ordine Ingegneri di Milano n. 30596 (timbro e firma progettista)	Commissa n°: C204	Cod. Elaborato: M-G-7	
		Cod. Cliente: IMVIL	Scala: -:-	Formato: A3
		Categoria Elab.: IM	Livello Progetto: ESECUTIVO	
		Nome file: -.pdf	Data Emissione: 14.02.2020	

SCHEMI CONTABILIZZAZIONE ENERGIA TERMICA - CENTRALE TERMICA

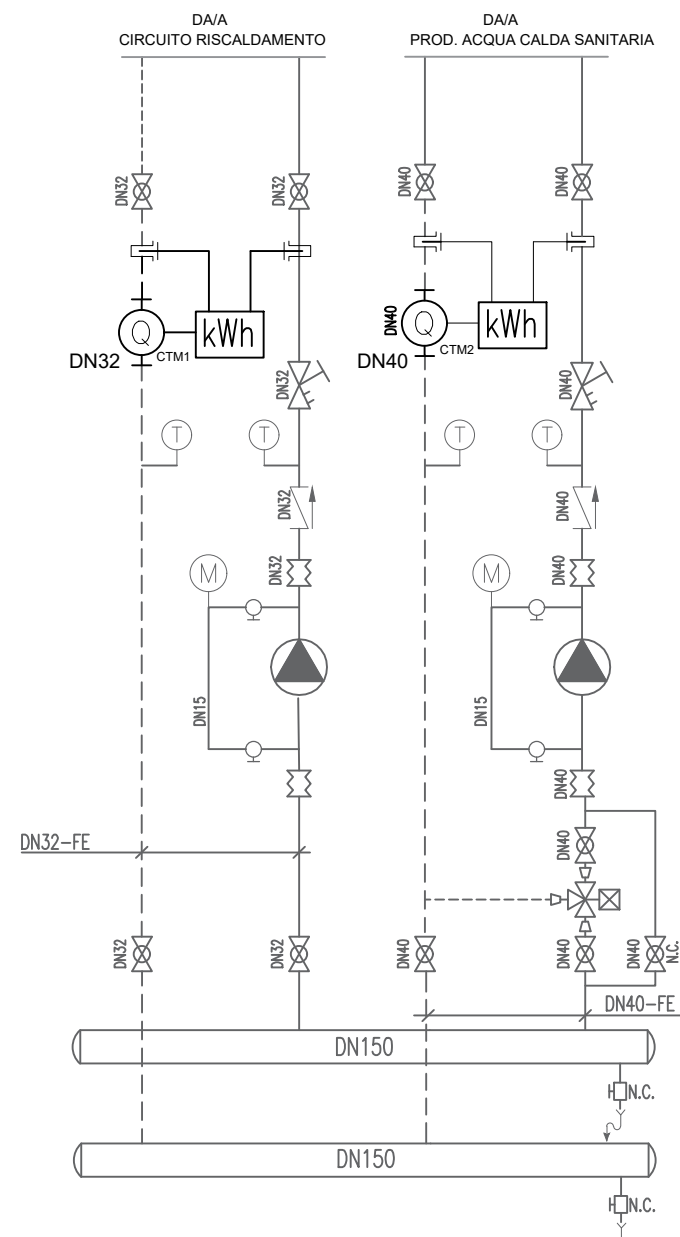


LEGENDA

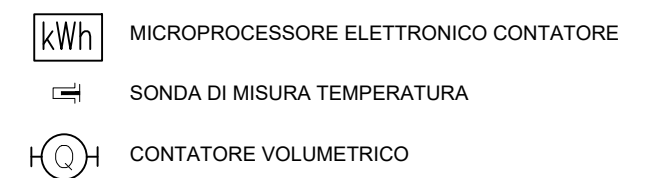

NOTE GENERALI:

- I SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE TERMICA DOVRANNO ESSERE POSATI NEL RISPETTO DELLE SPECIFICHE DEL PRODUTTORE
- IN OGNI CASO LA POSA DEI SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE ENERGIA TERMICA DOVRA' ESSERE CONFORME A QUANTO PREVISTO DALLA UNI 1434-6

SCHEMI CONTABILIZZAZIONE ENERGIA TERMICA/FRIGORIFERA - LOCALE TECNICO SEMINTERRATO

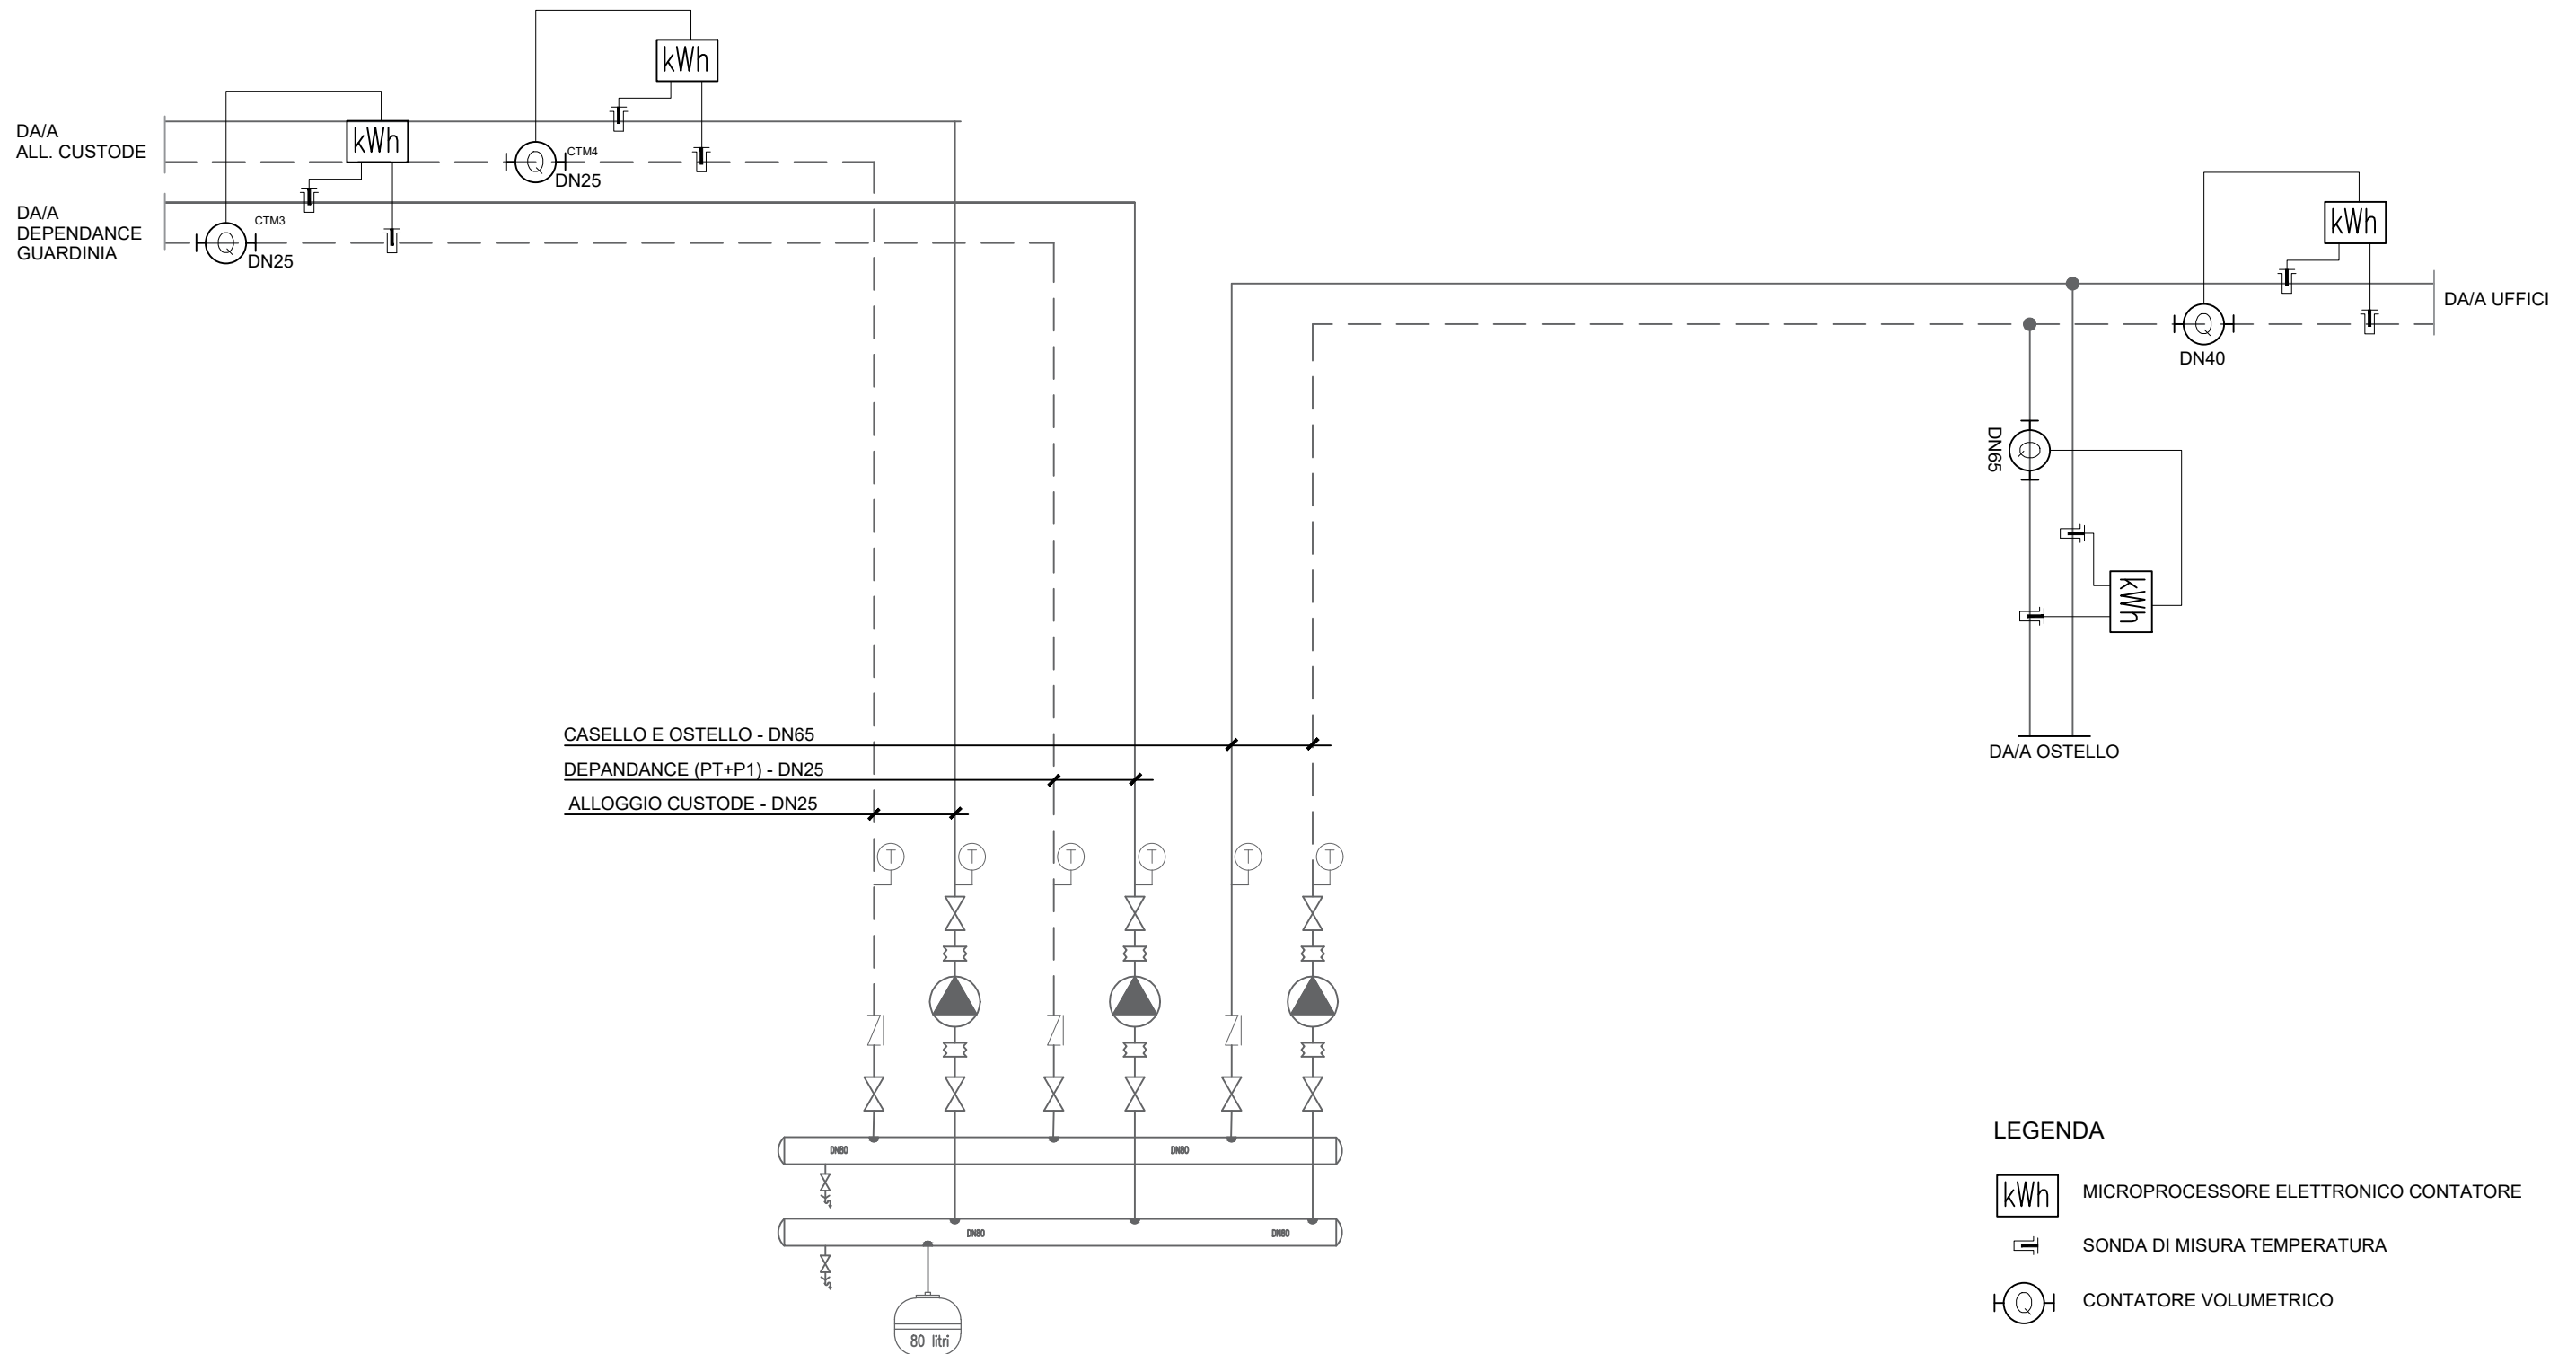


NOTE GENERALI:


- I SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE TERMICA DOVRANNO ESSERE POSATI NEL RISPETTO DELLE SPECIFICHE DEL PRODUTTORE
- IN OGNI CASO LA POSA DEI SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE ENERGIA TERMICA DOVRA' ESSERE CONFORME A QUANTO PREVISTO DALLA UNI 1434-6

SCHEMI CONTABILIZZAZIONE ACQUA FREDDA E CALDA SANITARIA - LOCALE TECNICO SEMINTERRATO

ACQUA FREDDA SANITARIA

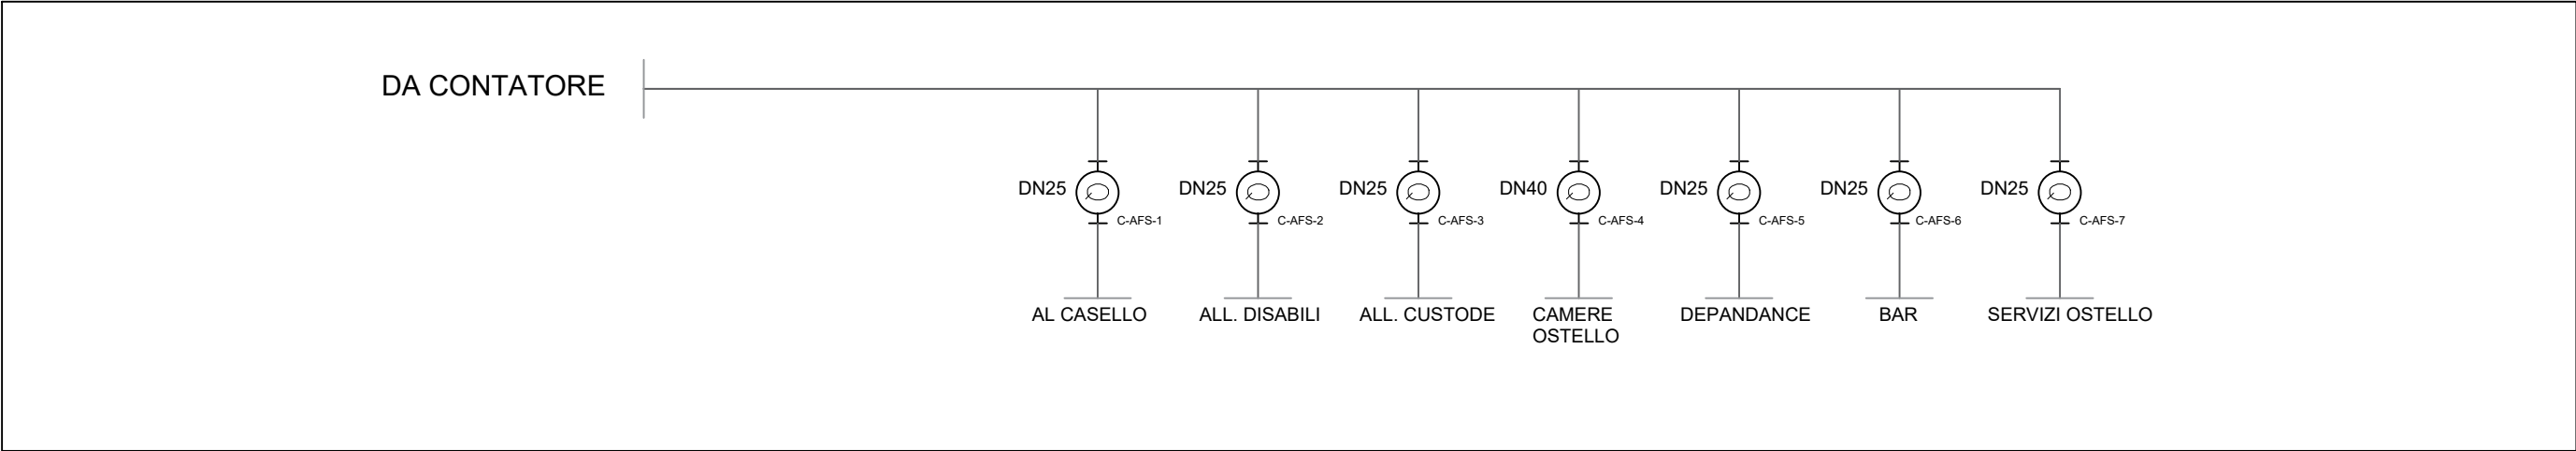

ACQUA CALDA SANITARIA

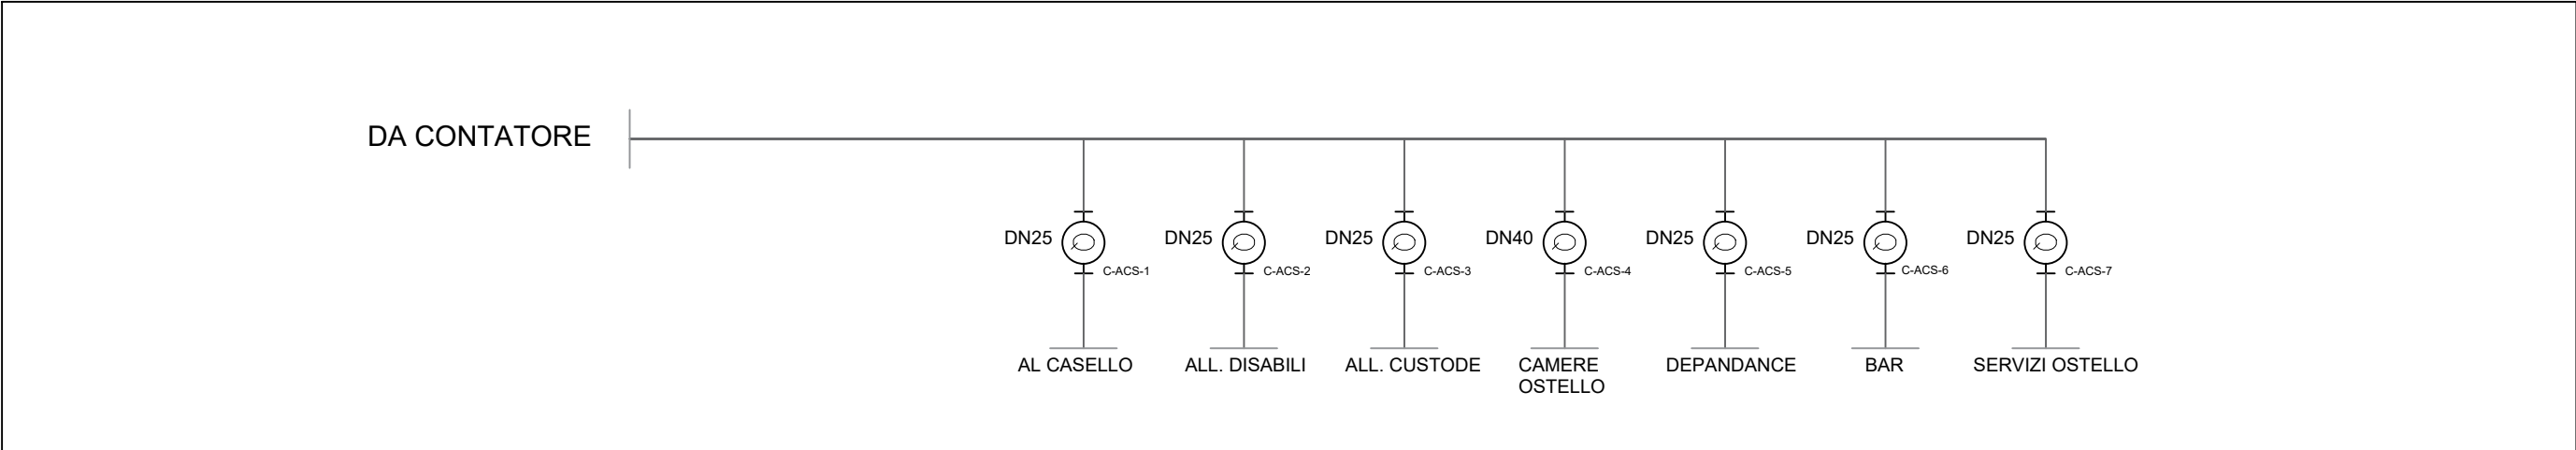

LEGENDA

 CONTATORE VOLUMETRICO

NOTE GENERALI:

- I SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE TERMICA DOVRANNO ESSERE POSATI NEL RISPETTO DELLE SPEFIFICHE DEL PRODUTTORE
- IN OGNI CASO LA POSA DEI SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE ENERGIA TERMICA DOVRA' ESSERE CONFORME A QUANTO PREVISTO DALLA UNI 1434-6